

## INSTRUCTIONS FOR USE, NÁVOD K POUŽITÍ

SWITCHING UNIT  
SPÍNACÍ BLOK






# BH630NE405 BH630SE405


# BH630NE406 BH630SE406

1

BH630NE405/BH630SE405  
BH630NE406/BH630SE406

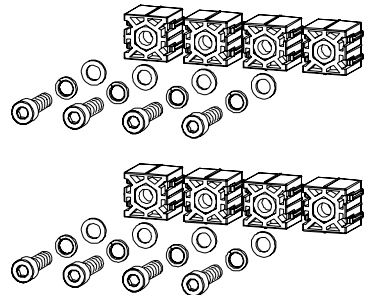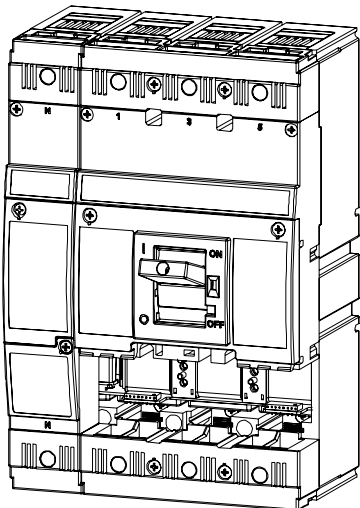




OD-BH-MS01




Installation, service and maintenance of the electrical equipment may be carried out by an authorized person only.

Montáž, obsluhu a údržbu smí provádět jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.

## 2 Mounting Montáž

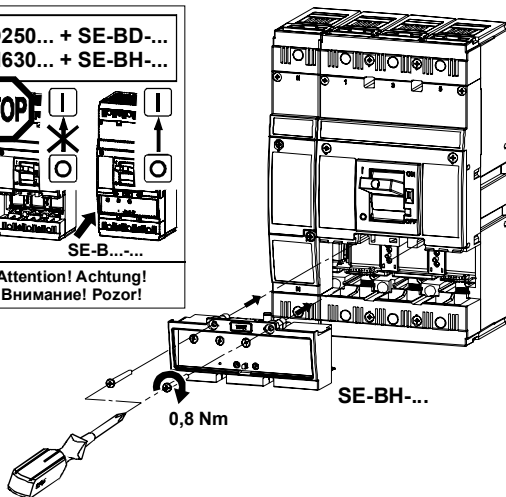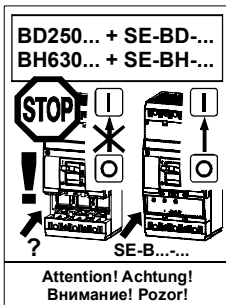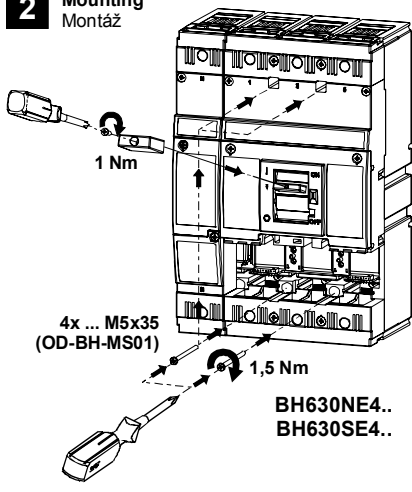

**Do not operate the switching block BH630... without overcurrent release or blinding block (SE-BH...) !!!**  
**Spínací blok BH630... se nesmí provozovat bez nadproudové spouště nebo zastepovacího bloku odpináče (SE-BH...) !!!**




	SE-BH...-L001 SE-BH...-DTV3	SE-BH...-MTV8 SE-BH...-MTV9	SE-BH...-4D01	SE-BH-0630-V001
BH630NE4..	●	●	●	●
BH630SE4..	●	●	●	●

Combination : ● ... Yes ; ■ ... No  
 Kombinace : ● ... Ano ; ■ ... Ne

## 3

1)* 1 = switched on sepnuto	①		②		③ + ⑨		⑩	②	②	②
	PS-BHD-1000	PS-BHD-0100	PS-BHD-0010	PS-BHD-1000	PS-BHD-0100	PS-BHD-0010	PS-BHD-1000	PS-BHD-0100	PS-BHD-0010	PS-BHD-2000
0 = switched off rozepnuto										
2)* State of circuit - breaker Stav jističe	3 1 4 2	2 4 1 3	3 1 4 2	3 1 4 2	3 1 4 2	3 1 4 2	3 1 4 2	3 1 4 2	3 1 4 2	3 1 4 2
I	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1
O	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1
↓	MP-B ...	0	1	1	0	1	0	1	0	1
	TEST SP-B ... SVB ...	1	0	0	1	1	0	0	1	1

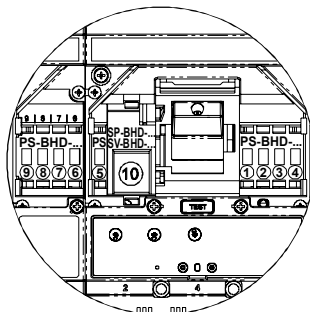


③ + ⑨ Auxiliary switch  
Pomocný spínač

② Relative switch  
Relativní spínač

① Signal switch  
Návěstní spínač



⑩ Auxiliary releases  
Pomocné spouště

**CIRCUIT BREAKERS BH630..405 AND BH630..406 WITH ACCESSORIES**  
**JISTIC BH630..405 A BH630..406 S PRISLUSENSTVM**

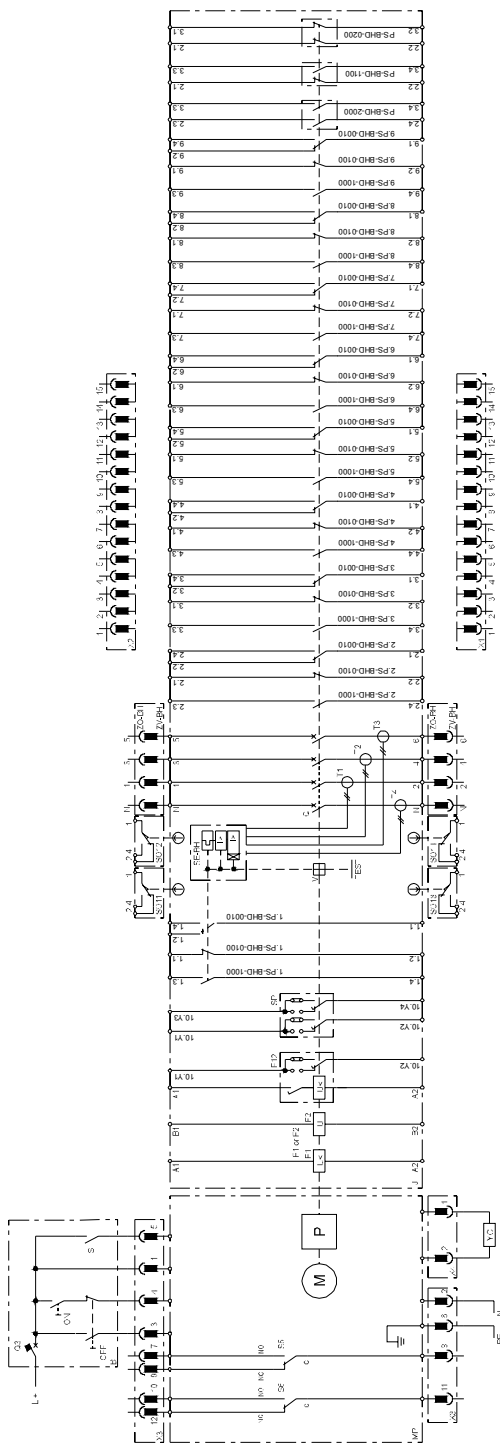


T4 - only BH630..406  
 T4 - pouze BH630..406


**5** FIXED DESIGN, FRONT CONNECTION  
PEVNÉ PŘEVODNÍ, PŘEDNÍ PŘÍVOD

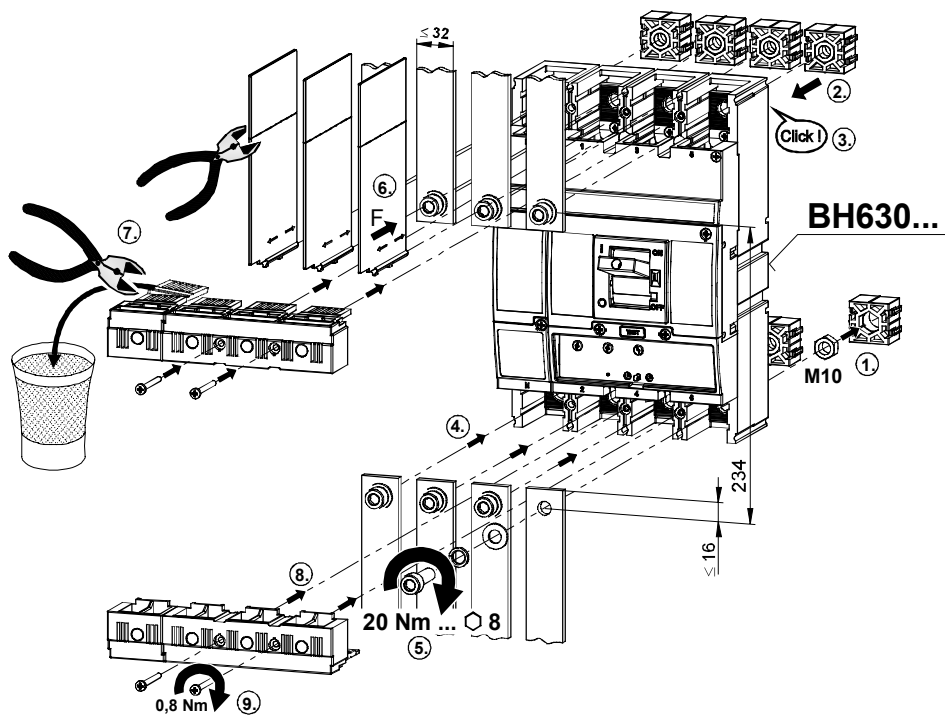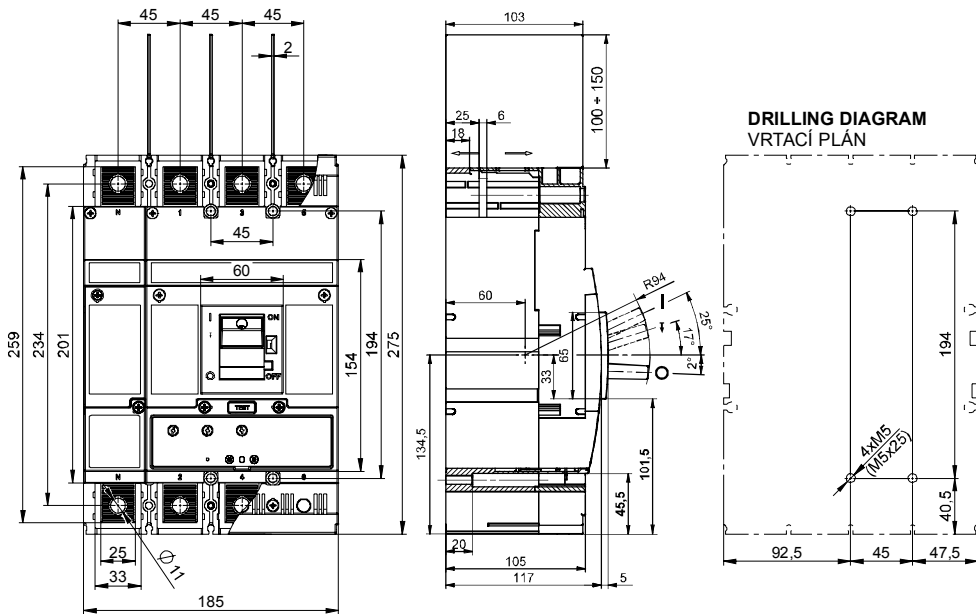


**6** Sealing  
Plombování

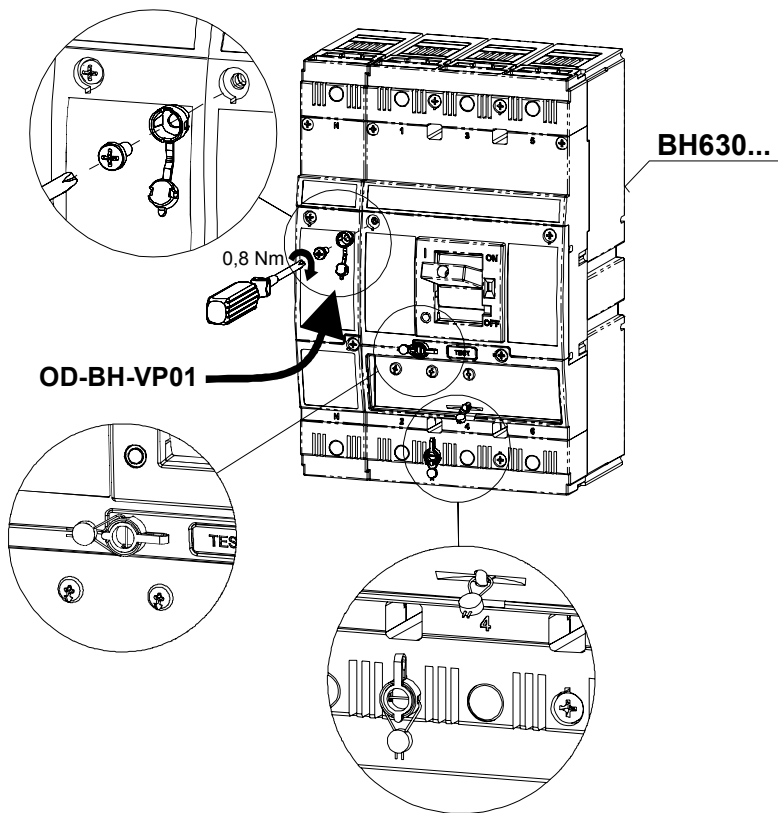

**7** Operating positions  
Pracovní polohy

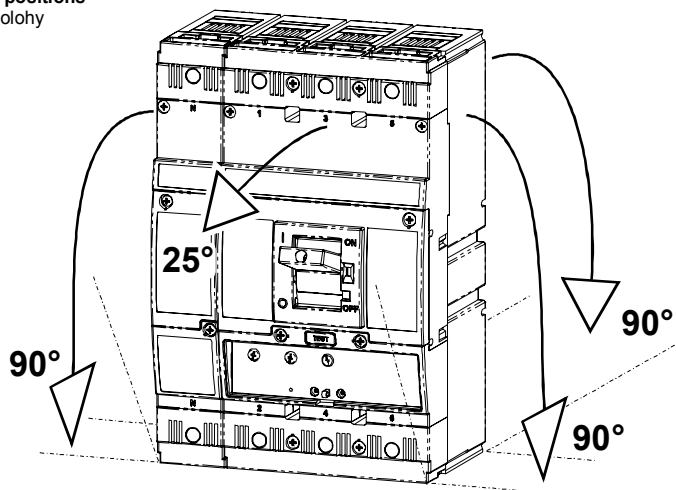

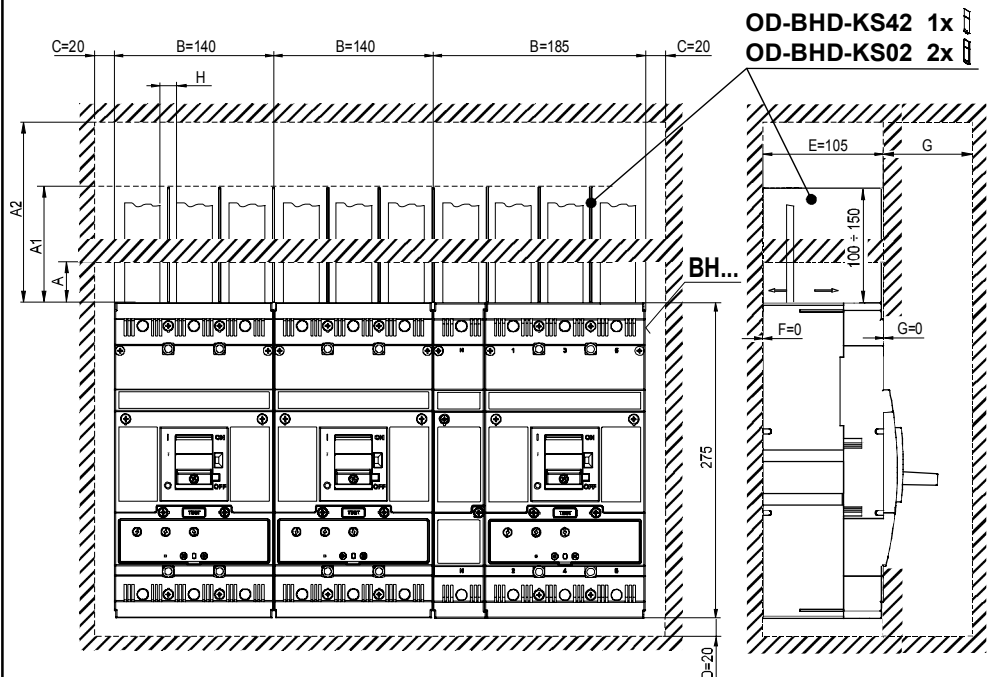




- A** - minimum distance between the circuit breaker and bare wall (this is valid for insulated conductors, cables, flexi bars or rear connection)  
 - minimální vzdálenost mezi jističem a neizolovanou uzemněnou stěnou (platí pro izolované vodiče, kabely, flexibary nebo zadní přívod)
- A1** - minimum length of insulation of bare conductors (with use of insulating barriers OD-BHD-KS02 from 100 mm to max. 150 mm, possibly with additional insulation of conductors above the barriers to A1 level)  
 - minimální délka izolace holých vodičů (použitím izolačních přepážek OD-BHD-KS02 od 100 mm do max. 150 mm, případně doplňkovou izolací vodičů nad přepážkami minimálně na hodnotu A1)
- A2** - minimum distance between the circuit breaker and bare wall (this is valid for bare conductors and busbars), ... between the conductor and busbar, ... between two circuit breakers installed vertically above each other, ... between bare leads of two circuit breakers above each other  
 - minimální vzdálenost mezi jističem a neizolovanou uzemněnou stěnou (platí pro neizolované vodiče a sběrnice), ... mezi jističem a sběrnicí, ... mezi dvěma jističi umístěnými vertikálně nad sebou, ... mezi neizolovanými přívody dvou jističů nad sebou
- C, D, E, F, G** - minimum distance between circuit breaker and bare earthed wall  
 - minimální vzdálenost mezi jističem a neizolovanou uzemněnou stěnou
- H** - minimum distance between bare conductors  
 - minimální vzdálenost mezi neizolovanými vodiči

BH630		U=230 V AC	U=230 V AC	U=415 V AC	U=415 V AC	U=500 V AC	U=500 V AC	U=690 V AC	U=690 V AC	
G	H	Icu < 60 kA	Icu > 60 kA	Icu < 36 kA	Icu > 36 kA	Icu < 20 kA	Icu > 20 kA	Icu < 15 kA	Icu > 15 kA	
0 - 79 mm	≥ 13 mm	A	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	
		A1	100 mm	150 mm	100 mm	200 mm	150 mm	200 mm	150 mm	250 mm
		A2	200 mm	250 mm	200 mm	300 mm	250 mm	300 mm	250 mm	350 mm
	≥ 30 mm	A	50 mm				50 mm			
A1		100 mm				150 mm				
A2		150 mm				200 mm				
> 80 mm	≥ 13 mm	A	50 mm				50 mm			
		A1	100 mm				150 mm			
		A2	150 mm				200 mm			

**9**

In use of insulated conductors, cables, flexi bars or rear connection, it is not necessary to use OD-BHD-KS02 insulating barriers for  $U \leq 415V$  AC.

Při použití izolovaných vodičů, kabelů, flexibarů nebo zadního přívodu není nutné do  $U \leq 415V$  AC použít izolační přepážky OD-BHD-KS02.

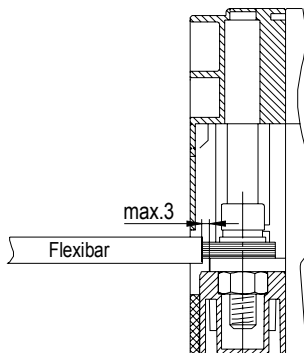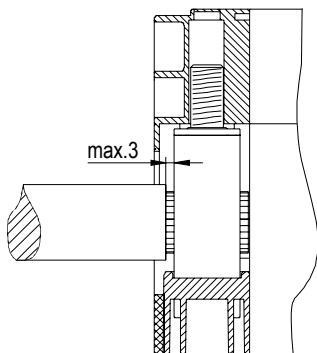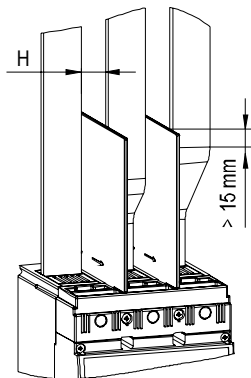

**10**

**Only materials which have low adverse environmental impact and which do not contain dangerous substances as specified in ROHS directive have been used in the product.**

Ve výrobku jsou použity materiály s nízkým negativním dopadem na životní prostředí, které neobsahují zakázané nebezpečné látky dle ROHS.



# OEZ▲

ESPAÑOL

SLOVENSKY

FRANÇAIS


ПО-РУССКИ

ROMANA

PO POLSKU

DEUTSCH

## BH630NE405 BH630SE405 BH630NE406 BH630SE406

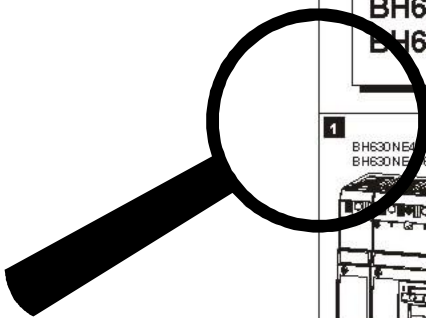

**OEZ▲** ENGLISH  
ČESKY


**INSTRUCTIONS FOR USE, NÁVOD K POUŽITÍ**

SWITCHING UNIT  
SPÍNACÍ BLOK

**CE ENEC**

**BH630NE405 BH630SE405  
BH630NE406 BH630SE406**

**1**  
BH630NE405/BH630SE405  
BH630NE406/BH630SE406

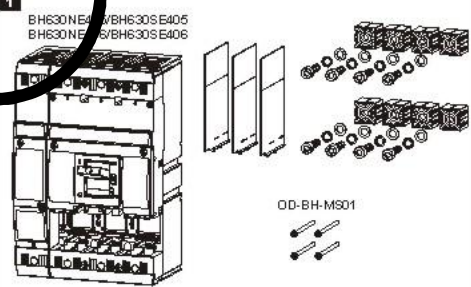

OD-BH-MS01

In calibration, service and maintenance of the electrical equipment may be carried out by an authorized person only.  
Montáž, obsluhu a údržbu smí provádět jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.

© OEZ s.r.o., Šestákův 339, 651 51 Lelekovice, Czech Republic, www.oez.cz **891007 F-300**

## Spínací blok - BH630NE405, BH630SE405, BH630NE406, BH630SE406

- |           |  |
|-----------|--|
| <b>1</b>  | Montáž, obsluhu a údržbu môže vykonávať iba osoba s odpovedajúcou elektrotechnickou kvalifikáciou.   |
| <b>2</b>  | Montáž<br>Spínací blok BH630... sa nesmie prevádzkovať bez nadprúdovej spúšte alebo zaslepovacieho bloku odpínača (SE-BH-...)!<br>Kombinácia :<br>o ... áno<br>- ... nie   |
| <b>3</b>  | (1) PS-BHD-... Návestný spínač<br>(2) PS-BHD-... Relatívny spínač<br>(3)-(9) PS-BHD-... Pomocný spínač<br>(10) SP-BHD-..., SV-BHD-... Pomocné spúšte<br>1)* 1= zopnuté<br>0= rozopnuté<br>2)* Stav ističa  |
| <b>4</b>  | Ističe BH630..405 a BH630..406 s príslušenstvom  |
| <b>5</b>  | Pevné prevedenie ,<br>Predný privod<br>Vŕtací plán   |
| <b>6</b>  | Plombovanie  |
| <b>7</b>  | Pracovné polohy  |
| <b>8</b>  | Minimálny deionizačný priestor bez kovových uzemnených konštrukcií<br>A - Minimálna vzdialenosť medzi ističom a neizolovanou uzemnenou stenou (platí pre izolované vodiče, káble, flexibary alebo zadný privod)<br>A1 - Minimálna dĺžka izolácie holých vodičov (použitím izolačných prepážok OD-BHD-KS02 od 100 mm do max. 150 mm, prípadne doplnkovou izoláciou vodičov nad prepážkami minimálne na hodnotu A1)<br>A2 - Minimálna vzdialenosť medzi ističom a neizolovanou uzemnenou stenou (platí pre neizolované vodiče a zbernice),<br>... medzi ističom a zbernicou<br>... Medzi dvoma ističmi umiestnenými vertikálne nad sebou<br>... medzi neizolovanými privodmi dvoch ističov nad sebou<br>C, D, E, F, G - Minimálna vzdialenosť medzi ističom a neizolovanou uzemnenou stenou<br>H - Minimálna vzdialenosť medzi neizolovanými vodičmi |
| <b>9</b>  | Pri použití izolovaných vodičov, káblov, flexibarov lebo zadného privodu nie je potreba do $U \leq 415$ V AC použiť izolačné prepážky OD-BHD-KS02.   |
| <b>10</b> | Vo výrobku sú použité materiály s nízkym negatívnym dopadom na životné prostredie, ktoré neobsahujú zakázané látky podľa ROHS.   |

**Коммутационный блок - ВН630NE405, ВН630SE405, ВН630NE406, ВН630SE406**

<b>1</b>	Установку, обслуживание и уход может проводить только лицо с соответствующей электротехнической квалификацией.
<b>2</b>	Установка Коммутационный блок ВН630... запрещено использовать без расцепителя максимального тока или блока разъединителя нагрузки (SE-ВН...)! Комбинация : o ... да - ... нет
<b>3</b>	(1) PS-BHD-... Сигнальный выключатель (2) PS-BHD-... Относительный выключатель (3)-(9) PS-BHD-... Вспомогательный выключатель (10) SP-BHD-..., SV-BHD-... Вспомогательные расцепители 1)* 1= включен 0= разомкнутый 2)* Состояние автоматического выключателя
<b>4</b>	Автоматические выключатели ВН630..405 и ВН630..406 с принадлежностями
<b>5</b>	Стационарное исполнение , Передний подвод План сверления
<b>6</b>	Пломбирование
<b>7</b>	Рабочие положения
<b>8</b>	Мин. деионизационное пространство без металлических заземленных конструкций А - Минимальное расстояние между автоматическим выключателем и неизолированной заземленной стенкой (действительно для изолированных проводников, кабелей, гибких шин или заднего подвода) А1 - Минимальная длина изоляции неизолированных проводников (используя изоляционные перегородки OD-BHD-KS02 от 100 mm до максимум 150 mm или дополнительную изоляцию проводников над перегородками как минимум на величину А1) А2 - Минимальное расстояние между автоматическим выключателем и неизолированной заземленной стенкой (действительно для неизолированных проводников и шин), ... между автоматическим выключателем и шиной ... между двумя автоматическими выключателями, размещенными вертикально друг над другом ... между неизолированными вводами двух автоматических выключателей друг над другом С, D, E, F, G - Минимальное расстояние между автоматическим выключателем и неизолированной заземленной стенкой Н - Минимальное расстояние между неизолированными проводниками
<b>9</b>	При использовании изолированных проводников, кабелей, гибких шин или заднего подвода до $U \leq 415$ В переменного тока нет необходимости применять изоляционные перегородки OD-BHD-KS02.
<b>10</b>	В изделии применены материалы с малым негативным влиянием на окружающую среду, которые не содержат запрещенные опасные вещества, указанные в директиве ROHS.

**Blok wyłącznika - BH630NE405, BH630SE405, BH630NE406, BH630SE406**

- |           |  |
|-----------|--|
| <b>1</b>  | Montaż, obsługę i konserwację wykonywać może wyłącznie odpowiednio wykwalifikowana osoba z branży elektrotechnicznej.  |
| <b>2</b>  | Montaż<br>Nie otwieraj urządzenia BH630... bez przekaźnika zabezpieczeniowego lub zaślepki (SE-BH-... )!!!<br>Kombinacje :<br>o ... tak<br>- ... nie   |
| <b>3</b>  | (1) PS-BHD-... Wyłącznik sygnalizacyjny<br>(2) PS-BHD-... Wyłącznik stosunkowy<br>(3)-(9) PS-BHD-... Wyłącznik pomocniczy<br>(10) SP-BHD-..., SV-BHD-... Wyzwalacze pomocnicze<br>1)* 1= włączone<br>0= rozłączone<br>2)* Stan wyłącznika  |
| <b>4</b>  | Wyłączniki BH630..405 i BH630..406 z akcesoriami   |
| <b>5</b>  | Wykonanie stałe ,<br>Przyłącza przednie<br>Plan wiercenia  |
| <b>6</b>  | Plombowanie  |
| <b>7</b>  | Pozycja pracy  |
| <b>8</b>  | Minimalna wartość strefy dejonizacyjnej bez uziemionej metalowej konstrukcji<br>A - Minimalny odstęp między wyłącznikiem a ścianą (zależnie od przyłączy, kabli, przyłącza bocznego)<br>A1 - Minimalna długość izolacji na odsłoniętych złączach (z użyciem przegród międzyfazowych OD-BHD-KS02 od 100 mm do 150 mm, możliwe z dodatkową izolacją złączy po obu stronach barier do poziomu A1)<br>A2 - Minimalny odstęp między wyłącznikiem a ścianą (zależny od złączy i szyn),<br>... między wyłącznikiem a szyną<br>... instalujemy pionowo między dwoma wyłącznikami<br>... pomiędzy odsłoniętymi przewodami dwóch wyłącznik umieszczonych obok siebie<br>C, D, E, F, G - Minimalny odstęp między wyłącznikiem a ścianą<br>H - Minimalny odstęp pomiędzy przyłączami |
| <b>9</b>  | Używając izolowanych złączy, kable, złącza elastyczne lub tylne, niema konieczności używania przegród międzyfazowych OD-BHD-KS02 U ≤ 415 V AC.   |
| <b>10</b> | W wyrobie zastosowane zostały materiały z niskim negatywnym oddziaływaniem na środowisko naturalne, które nie zawierają zakazanych niebezpiecznych substancji zgodnie z ROHS.  |

**Schaltblock - BH630NE405, BH630SE405, BH630NE406, BH630SE406**

- |           |  |
|-----------|--|
| <b>1</b>  | Die Montage, die Bedienung und Instandhaltung kann nur der Arbeiter mit der entsprechenden elektrotechnischen Qualifikation verrichten.  |
| <b>2</b>  | Montage<br>Schaltblock BH630... ohne Überstromauslöser oder Blindabdeckung (SE-BH-...) nicht ausüben!!!<br>Kombination :<br>o ... ja<br>- ... nein   |
| <b>3</b>  | (1) PS-BHD-... Meldeschalter<br>(2) PS-BHD-... Relativschalter<br>(3)-(9) PS-BHD-... Hilfsschalter<br>(10) SP-BHD-..., SV-BHD-... Hilfsauslöser<br>1)* 1= ein<br>0= aus<br>2)* Zustand des Leistungsschalters  |
| <b>4</b>  | Leistungsschalter BH630..405 und BH630..406 mit Zubehör  |
| <b>5</b>  | Feste Ausführung ,<br>Vorderanschluss<br>Bohrplan  |
| <b>6</b>  | Plombieren   |
| <b>7</b>  | Gebrauchslagen   |
| <b>8</b>  | Mindestanschlussraum ohne geerdeten Metallkonstruktionen<br>A - Mindestabstand zwischen dem Leistungsschalter und einer nicht isolierten geerdeten Wand (es gilt für nicht isolierte Leiter, Kabel, Flexibare oder den rückseitigen Anschluss)<br>A1 - Mindestlänge der Isolation von blanken Leitern (wird von 100 mm bis max. 150 mm durch isolierende Trennwände OD-BHD-KS02, bzw. durch Isolierstoffabdeckung der Leiter über den isolierenden Trennwänden auf Mindestwert A1 realisiert)<br>A2 - Mindestabstand zwischen dem Leistungsschalter und einer nicht isolierten geerdeten Wand (es gilt für blanke Leiter und Sammelschienen),<br>... zwischen Leistungsschalter und Sammelschiene<br>... zwischen zwei gegenseitig vertikal übereinander eingebauten Leistungsschaltern<br>... zwischen blanken Anschlüssen von zwei gegenseitig übereinander eingebauten Leistungsschaltern<br>C, D, E, F, G - Mindestabstand zwischen dem Leistungsschalter und einer nicht isolierten geerdeten Wand<br>H - Mindestabstand zwischen blanken Leitern |
| <b>9</b>  | Bei der Verwendung von isolierten Leitern, Kabeln, Flexibaren oder des rückseitigen Anschlusses ist nicht nötig bis $U \leq 415 \text{ V AC}$ die isolierende Trennwand OD-BHD-KS02 zu verwenden.  |
| <b>10</b> | Für das Erzeugnis werden Stoffe mit niedrigen negativen Umweltauswirkungen angewandt, die keine verbotenen gefährlichen Stoffe nach ROHS enthalten.  |

## Bloque de contacto - BH630NE405, BH630SE405, BH630NE406, BH630SE406

- 1** El montaje, servicio y mantenimiento puede realizar únicamente la persona con la cualificación electrotécnica correspondiente.
- 2** Montaje  
Está prohibido el funcionamiento de la unidad de seccionamiento BH630... sin disparador de sobrecorriente o sin unidad seccionadora de brida ciega (SE-BH-...!!!)  
Combinación :  
o ... si  
- ... no
- 3** (1) PS-BHD-... Interruptor de señal  
(2) PS-BHD-... Interruptor relativo  
(3)-(9) PS-BHD-... Contactor auxiliar  
(10) SP-BHD-..., SV-BHD-... Auxiliares de disparo  
1)\* 1= conectado  
0= desconectado  
2)\* Estado del disyuntor
- 4** Disyuntores BH630..405 y BH630..406 con accesorios
- 5** Versión fija ,  
Conexión frontal  
Diagrama de taladrado
- 6** Selladura
- 7** Posiciones de operación
- 8** Área mínima de desionización sin construcciones metálicas con toma de tierra  
A - La distancia mínima entre el disyuntor y la pared sin aislamiento con toma de tierra (aplicable a conductores con aislamiento, cables, barras colectoras de láminas o conexión trasera)  
A1 - Longitud mínima del aislamiento de conductores sin aislamiento (uso de barreras de aislamiento OD-BHD-KS02 desde 100 mm hasta 150 mm máx. o aislamineto de conductores auxiliar encima de barreras, mínimo el valor A1).  
A2 - La distancia mínima entre el disyuntor y la pared sin aislamiento con toma de tierra (aplicable a conductores sin aislamiento y barras colectoras)  
... entre el disyuntor y la barra colectora  
... entre dos disyuntores situados horizontalmente uno encima del otro  
... entre los cables sin aislamiento de dos disyuntores uno encima del otro  
C, D, E, F, G - La distancia mínima entre el disyuntor y la pared sin aislamiento con toma de tierra  
H - La distancia mínima entre conductores sin aislamiento
- 9** Al usar conductores aislados, cables, barras colectoras de láminas o conexión trasera, hasta  $U \leq 415 \text{ V AC}$ , no es necesario el uso de barreras de aislamiento OD-BHD-KS02.
- 10** En el producto están usados los materiales que tienen incidencia negativa baja al medio ambiente, que no incluyen las materias peligrosas prohibidas según ROHS.

**Bloc de commutation - BH630NE405, BH630SE405, BH630NE406, BH630SE406**

- |           |   |
|-----------|---|
| <b>1</b>  | Le montage, la commande et l'entretien ne peuvent être effectués que par une personne ayant une qualification électrotechnique appropriée.  |
| <b>2</b>  | Montage<br>Bloc de commutation BH630... ne doit pas fonctionner sans déclencheur à maximum de courant ou bloc de disjoncteur bouchon (SE-BH-... )!!!<br>Combinaison :<br>o ... oui<br>- ... non   |
| <b>3</b>  | (1) PS-BHD-... Interrupteur de signalisation<br>(2) PS-BHD-... Interrupteur d'indication de position de contacts principaux<br>(3)-(9) PS-BHD-... Interrupteur auxiliaire<br>(10) SP-BHD-..., SV-BHD-... Déclencheurs auxiliaires<br>1)* 1= fermé<br>0= ouvert<br>2)* État du disjoncteur   |
| <b>4</b>  | Disjoncteurs BH630..405 et BH630..406 avec accessoires  |
| <b>5</b>  | Modèle fixe ,<br>Arrivée avant<br>Plan de perçage   |
| <b>6</b>  | Plombage  |
| <b>7</b>  | Positions de services   |
| <b>8</b>  | La zone de déionisation minimum sans structures métalliques mises à la terre.<br>A - Distance minimum entre le disjoncteur et le mur non isolé mis à la terre (valable pour les conducteurs, câbles, flexi barres ou arrivées arrière isolés)<br>A1 - La longueur minimum de l'isolation des conducteurs nus (en utilisant les parois d'isolation OD-BHD-KS02 de 100 mm à 150 mm max., éventuellement l'isolation complémentaire au-dessus des parois pour atteindre au minimum la valeur de A1)<br>A2 - Distance minimum entre le disjoncteur et le mur non isolé mis à la terre (valable pour les conducteurs et les jeux de barres non isolés),<br>... entre le disjoncteur et le jeu de barres<br>... entre deux disjoncteurs situés verticalement, l'un au-dessus de l'autre<br>...entre les arrivées non isolées de deux disjoncteurs situés l'un au-dessus de l'autre<br>C, D, E, F, G - Distance minimum entre le disjoncteur et le mur non isolé mis à la terre<br>H - Distance minimum entre conducteurs non isolés |
| <b>9</b>  | En utilisant des conducteurs, des câbles, des flexi barres ou de l'arrivée arrière isolés, il n'est pas nécessaire d'introduire dans U ? 415 V AC des parois d'isolation OD-BHD-KS02.   |
| <b>10</b> | Le produit contient des matériaux à faible impact sur l'environnement qui ne contiennent pas de substances dangereuses selon ROHS.  |

**Unitate de comutatie - BH630NE405, BH630SE405, BH630NE406, BH630SE406**

- 1** Instalarea, operarea si întreținerea trebuie să fie efectuate numai de către o persoană cu calificare de electrician.
- 2** Montare  
Nu folosiți unitatea de comutare BH630... fără declansator de supracurent sau obturator (SE-BH. ...)!!!  
Combinatie :  
o ... da  
- ... nu
- 3** (1) PS-BHD-... Intrerupator de semnal  
(2) PS-BHD-... Comutator relativ  
(3)-(9) PS-BHD-... Intrerupator auxiliar  
(10) SP-BHD-..., SV-BHD-... Declansatoare auxiliare  
1)\* 1= conectat  
0= deconectat  
2)\* Starea intrerupatorului
- 4** Intrerupatoare BH630..405 si BH630..406 cu accesorii
- 5** Versiune fixa ,  
Conectare fata  
diagrama de gaurit
- 6** Sigilarea
- 7** Pozitiile de operare
- 8** Spațiu de deionizare minim, fără structuri metalice legate la pământ  
A - Distanța minimă dintre intrerupatorul de circuit și peretele gol (acest lucru este valabil pentru conductoare izolate, cabluri, bare gazeificare sau conexiune spate)  
A1 - Lungimea minimă de izolare a conductoarelor goale (cu utilizarea de bariere izolante OD-BHD-KS02 de la 100 mm la 150 mm max., eventual cu izolație suplimentară a conductoarelor de mai sus de bariere, la nivelul A1)  
A2 - Distanța minimă dintre intrerupatorul de circuit și peretele gol (acest lucru este valabil pentru conductoare neizolate și bare de distribuție)  
... între intrerupator și bara colectoare  
... între două intrerupatoare automate montate pe verticală, unul deasupra celuilalt  
... între conexiunile neizolate de două întreruptoare de mai sus reciproc  
C, D, E, F, G - Distanța minimă dintre întrerupătorul de circuit și peretele gol  
H - Distanța min. între conductorii neizolați
- 9** Când se folosesc conductoare izolate, cabluri, bare flexibile sau prin racordare din spate, nu este necesar să se folosească barierele izolante OD-BHD-KS02 pentru  $U \leq 415$  V c.a.
- 10** la executia acestui produs au fost utilizate numai materiale care au impactul negativ asupra mediului redus si care nu contin substante periculoase, în conformitate cu directiva RoHS.



